

АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Приёмная т. 25-36-00
Почта energosbyt@oao-ntek.ru
Отдел приборного учёта
Дата проведения проверки
01 сентября 2017 г. 11 : 43

АКТ № 3216
Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Красноярская 7 (под. 1-3).

(наименование потребителя)
по адресу: г. Норильск, ул. Красноярская 7.
Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено :

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ООО "Фантазия" (S=116,3 м²). Бывший Транстур (S=421,1 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1266	1025 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 Т1	201017452	47998 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201017385	43395 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н t1	34804	59 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34804	48 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181451	5,4 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181535	5,2 кгс/см ²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017582	4993 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	244	55 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		8597 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.


Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г.

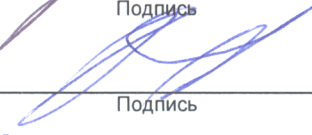
Представители:


Ответственный представитель потребителя
Главный инженер ООО "Нордсервис" Г.Н. Доценко
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС
Начальник цеха автоматизации П.М. Полевик
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации
Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата  Подпись

Дата  Подпись

Дата  Подпись