


АО "НТЭК"
Предприятие "Энергосбыт"
Отдел приборного учета
Дата проведения допуска
"28" марта 2016г. 11:20ч

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
"Энергосбыт" АО "НТЭК"


И.В. Жданович
"28" 03 2016г.

АКТ № 505.

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя

Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 8.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ж.о. Оганер, ул. Югославская 8.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты:

Дата

Подпись

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1433		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 В1	201012469	4435 м ³	1 шт. на приборе.	13.05.2015	13.05.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171810	6,7 кгс/см ²		07.08.2015	07.08.2019
часы работы		3645 ч			
Всего установлено пломб: 4 шт. (в т.ч. 2 шт. на зап. арм.)					

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 13.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Генеральный директор ООО "Жилкомсервис" Д.В. Тетенькин
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель КОС

Главный инженер А.В. Леготин

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Схема размещения УУ АУТВР МКД,
по адресу: г. Норильск, ж/р Оганер, ул. Югославская, 8

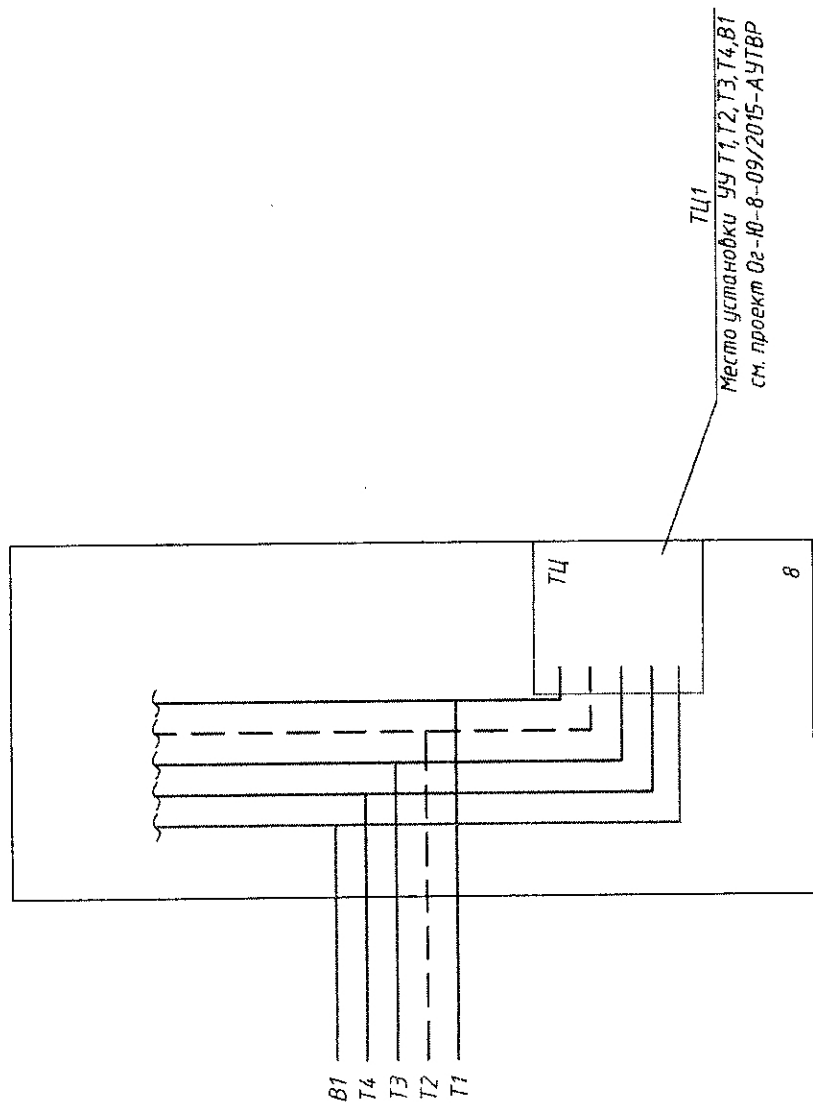

Изм.	Кол. ч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата

Инд. № подл.

Подп. и дата

Взам. инд. №

Составлено

Лист