

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"29" апреля 2016г. 15:00

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович  
" " " 2016г.

**АКТ № 731.**

допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя  
Произведен технический осмотр приборов узла учета холодной воды у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 14.**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Строительная 14.

холодной воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.

Субабоненты: ООО "НОРИЛЬСКЛИФТСЕРВИС". ООО "Аптечный мир"

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1632		1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 25 В1	201014286	223 м³	1 шт. на приборе.	16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	1741721	5,5 кгс/см²		06.07.2015	06.07.2019
часы работы		322 ч			
			Всего установлено пломб: 4 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года.

По холодной воде	допускается	до 29.05.2019 г.
------------------	-------------	------------------

**Представители:**

Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко


(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Схема места установки УЧ АУТВР: г. Норильск Центральный район, ул. Строительная, 14

ТУ1  
 Место установки УЧ Т1, Т2, Т3, В1  
 см. проект К-С-14-07/2015-АУТВР

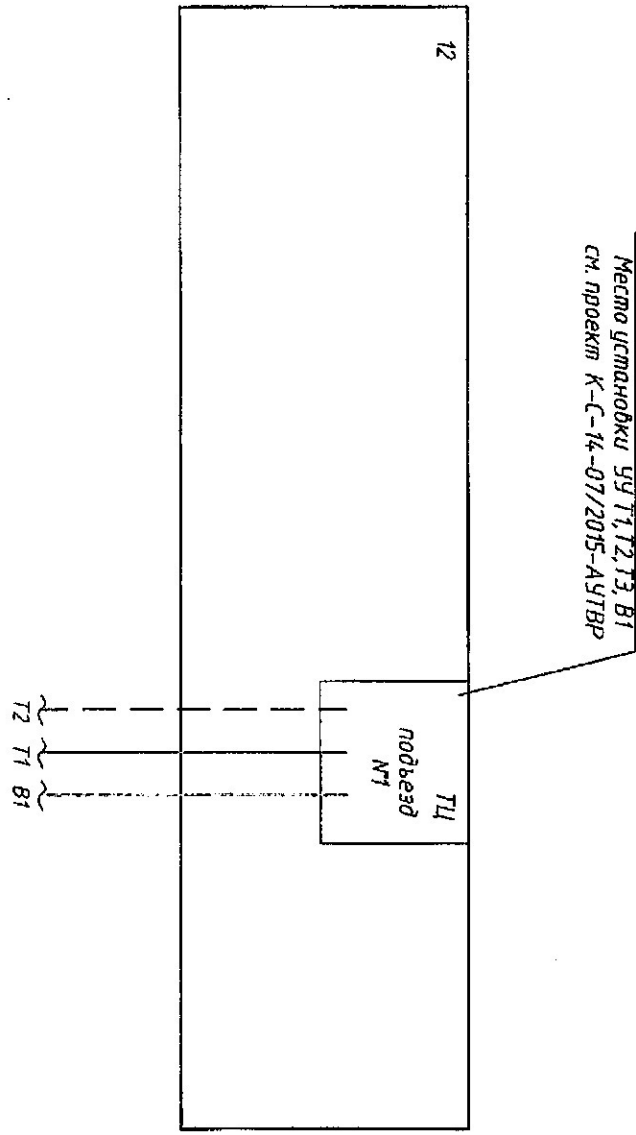

Согласовано			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

условные обозначения:  
 ТУ – теплоузел  
 ТУ – тепловой узел

Изм.	Код ук	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Выполнил									
Проверил									
ГИП									

К-С-14-07/2015-АУТВР		
Многоквартирный жилой дом, Красноярский край, г. Норильск, ж/р Кадырган, ул. Строительная, 14		
Узел коммерческого учета тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения		
Схема места установки УЧ АУТВР	Стандия	Лист
	Р	21
		21
ООО "СеверСтрой"		