


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "01" июня 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 "25.08" 2017г.

АКТ № 1007.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Красноярская 1 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Красноярская 1.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Торгпром (S=543,7 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	3287	990 Гкал	на приборе 1 шт.	18.07.2016	18.07.2020
МФ Ø 65 Т1	201017940	75642 т	на приборе 1 шт.	25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 65 Т2	201017750	74011 т	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
КТСП-Н t1	34662	61 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34662	52 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181553	6,8 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181557	5,2 кгс/см²		30.11.2015	30.11.2019
МФ Ø 50 гвс Т3	201017480	17572 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 25 гвс Т4	201004385	16387 т	на приборе 1 шт.	29.05.2015	29.05.2019
КТСП-Н гвс t3	3202	61 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3202	60 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		4382 ч			
			Всего установлено пломб: 13 шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 июля 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 29.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

25.08.17 
 Дата Подпись

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

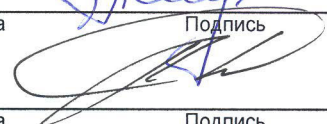
(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата Подпись

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

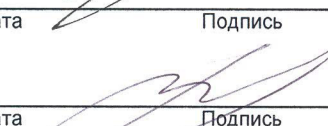
(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата Подпись

Энергоснабжающей организации

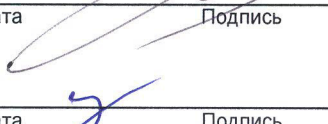
Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий


(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата Подпись

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата Подпись

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

 Цалко Ю. Э
 "25" 2017 г.