


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "01" сентября 2017 г. 11:20 ч.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
  
 И.В.Жданович  
 2017 г.  
 06.10.2017

**АКТ № 2178.**

**допуска в эксплуатацию узла учета холодной воды у потребителя**

**ООО "Жилищный трест". МКД, г. Норильск, ул. 50 лет Октября 2 (под. 1-3).**

(наименование потребителей)

по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября 2.

холодной воды, в результате чего установлено :

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета холодной воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" , утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

Субабоненты: ИП Аюбов Д.С. (S=95,1 м<sup>2</sup>)

в следующем составе оборудования и пломбируется :

подъезд 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1612		1 шт. на приборе.	29.05.2015	29.05.2019
МФ Ø 32 В1	201018164	15076 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	28.03.2016	28.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188052	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		27.05.2016	27.05.2020
часы работы		7926 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

подъезд 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1668		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201017952	9486 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	28.03.2016	28.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188239	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		7926 ч			
			Всего установлено пломб: 5шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

подъезд 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1668		1 шт. на приборе.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 25 В1	201018035	4042 м <sup>3</sup>	1 шт. на приборе.	26.03.2016	26.03.2020
КОРУНД-ДИ Р1	188240	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		26.05.2016	26.05.2020
часы работы		7926 ч			
			Всего установлено пломб: 6шт. (в т. ч. 4 шт. на зап. арм.)		

На основании изложенного, узел учета допускается к эксплуатации до 28.05.2019 .

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Начальник отдела "Энергосбыт" Н.В. Максимкина  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Теплоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

**Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко**

(должность, фамилия, номер телефона)

04.10.17

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата


Подпись

Дата

Подпись

Масштаб 1:500 (A4)

Схема размещения ЧУ АУТВР МКД, по адресу: г. Норильск, ул. 50 лет Октября, 2

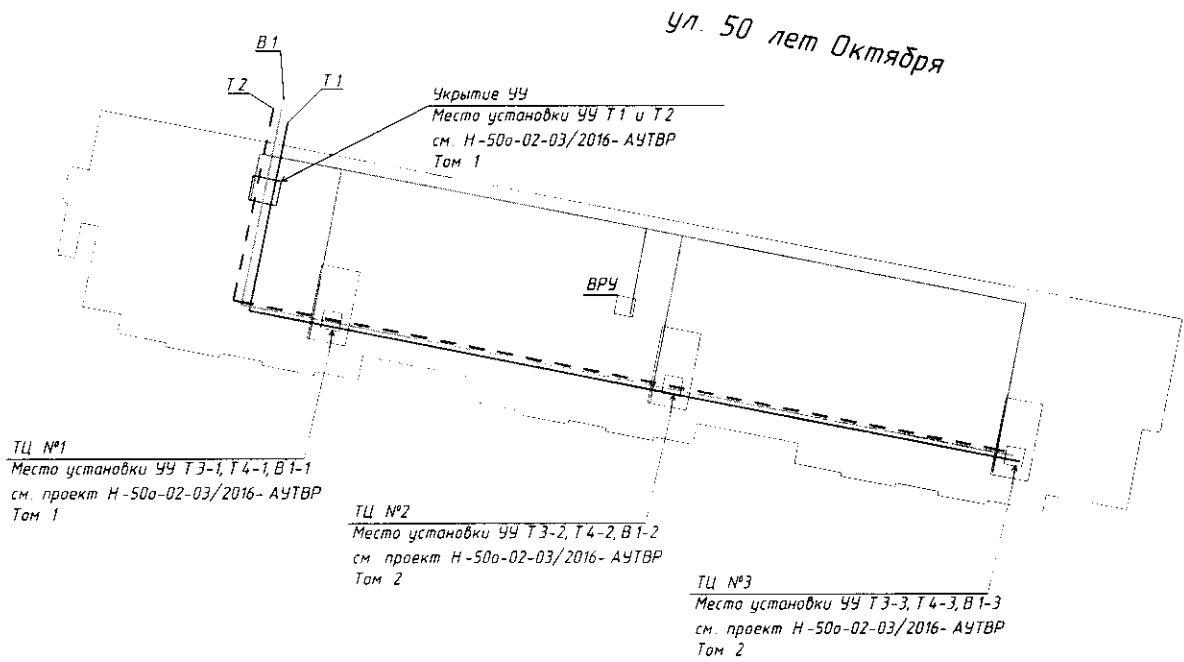

Условные обозначения:  
ТЦ - тепловой центр  
ТУ - тепловой узел  
ЧУ - узел учета

Взаим. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					10.03.2017

Н-50о-02-03/2016- АУТВР Том 1

Лист

23