

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "29" апреля 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 " " " " И.В. Жданович
 2016г.

АКТ № 711.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 5.

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Школьная 5.
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта соответствует
 соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов ТЗ-Т4.

Субабоненты: ООО "Юниор", ИП Мельникова А.Ю.

в следующем составе оборудования:

ТС тех. этаж, ГВС подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1639	459 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 100 Т1	201014471	57386 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201013973	56947 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
КТСП-Н t1	14625	76 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КТСП-Н t2	14625	61 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171315	6,4кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171321	5,3кгс/см ²		16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201014166	11816 т	на приборе 1 шт.	16.07.2015	16.07.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201009493	10880 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н гвс t1	15152	75 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н гвс t2	15152	71 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
часы работы		3418 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

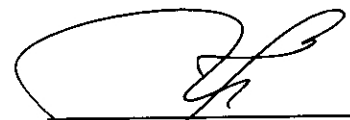
Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2016 года


По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2016-2017 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

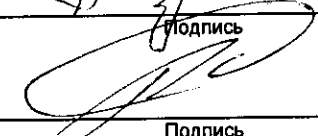
Ответственный представитель потребителя
 Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

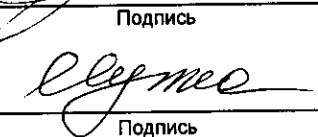
Представитель КОС
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Энергоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____