


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "22" сентября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"  
  
 И.В. Жданович  
 2016г.

**АКТ № 1644.**

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Жилкомсервис". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов, 41 (под.1-4).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов, 41.  
 и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета  
 тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ООО "Таймырмедтехника", ИП Рымар Н.Н., Участок ООО "УК "Энерготех".

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки
ВКТ-9	2580	271 Гкал	на приборе 1 шт.	22.03.2016. 22.03.2020.
МФ Ø 150 Т1	201013638	8786 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015. 07.07.2019.
МФ Ø 150 Т2	201013577	7981 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015. 07.07.2019.
КТСП-Н t1	15248	58 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015. 01.07.2019.
КТСП-Н t2	15248	42 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015. 01.07.2019.
КОРУНД-ДИ Р1	181464	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015. 03.12.2019.
КОРУНД-ДИ Р2	181442	5,1 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015. 03.12.2019.
МФ Ø 40 гвс Т3	201005440	2715 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015. 28.05.2019.
КТСП-Н гвс t3	4535	57 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015. 22.07.2019.
часы работы		3024 ч		
				Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 октября 2016 года

<b>По тепловой энергии</b>	<b>допускается</b>	<b>До начала отопительного сезона 2017-2018 гг.</b>
<b>По горячей воде</b>	<b>допускается</b>	<b>До 28.05.2019 г.</b>

**Представители:**



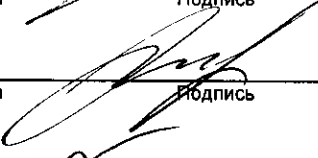
Ответственный представитель потребителя  
 Начальник УНИА ООО "Жилкомсервис" В.В. Бондарчук  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_  
