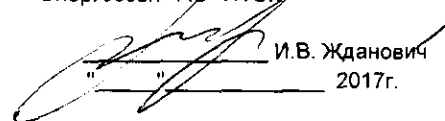


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "18" апреля 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И.В. Жданович  
 2017г.

**АКТ № 790.**

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 13 (под. 1-3).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Бегичева 13.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Насиров З.Ш. (S=286,7 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 3

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2378	391 Гкал	на приборе 1 шт.	20.03.2016	20.03.2020
МФ Ø 50 Т1	201017504	9147 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201015840	6931 т	на приборе 1 шт.	21.11.2015	21.11.2019
КТСП-Н t1	34632	85 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н t2	34632	64 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181677	5,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181487	5,3 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017561	2287 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	214	74 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		9439 ч			
				Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 мая 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.01.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

16.05.17  
 Дата Подпись

Представитель КОС  
 Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись


Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Дата Подпись

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»

  
 Цалко Ю.С.  
 "16" 08 2017 г.