

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Отдел приборного учета  
Дата проведения допуска  
"27" декабря 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В. Жданович  
2016г.  
06.03.2017

АКТ № 2870.

допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 29 (под. 1-4).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

г. Норильск, ул. Бегичева 29.

по адресу:

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабоненты: ИП Меликова ( S=64,29 м<sup>2</sup> ). ГПК "Оптовый алкогольный центр" ( S=43,6 м<sup>2</sup> ).

Пустующие помещения ( S=44,03 м<sup>2</sup>, S=43,6 м<sup>2</sup> )

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1526	336 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 Т1	201017022	12852 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
МФ Ø 50 Т2	201016137	12081 т	на приборе 1 шт.	03.12.2015	03.12.2019
КТСП-Н t1	36055	62 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36055	45 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181349	5,2 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181348	5,3 кгс/см <sup>2</sup>		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 32 гвс Т3	201017735	937 т	на приборе 1 шт.	22.03.2016	22.03.2020
КТСП-Н гвс t3	213	61 °С	на приборе 1 шт.	28.01.2016	28.01.2020
часы работы		102 ч			
Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)					

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 января 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 28.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Главный инженер ООО "Нордсервис" С.Х. Халитов

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник ЦЭАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)



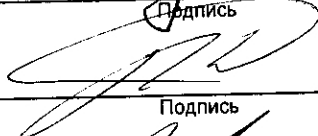
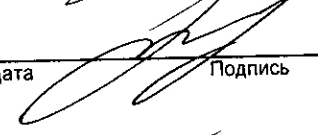

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

02.03.2017г.   
Дата Подпись  
  
Дата Подпись  
  
Дата Подпись  
  
Дата Подпись  
  
Дата Подпись