


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oaon-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 "20" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович  
 2017 г.

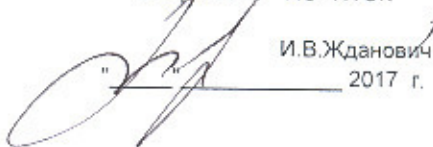

**АКТ № 3731.**

ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Горняков 7 (под. 1-4).**

по адресу: г. Норильск, ул. Горняков 7.  
(наименование потребителя)

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты:

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1268	248 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 65 Т1	201019164	10958 т	на приборе 1 шт.	21.05.2016	21.05.2020
МФ Ø 65 Т2	201019860	10180 т	на приборе 1 шт.	29.07.2016	29.07.2020
КТСП-Н t1	36022	64 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36022	54 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186762	6,1 кгс/см <sup>2</sup>		18.04.2016	18.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186715	5,9 кгс/см <sup>2</sup>		18.04.2016	18.04.2020
МФ Ø 25 гвс Т3	201020331	765 т	на приборе 1 шт.	25.08.2016	25.08.2020
КТСП-Н гвс t3	1658	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		1091 ч			
			Всего установлено пломб: 9шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:


Ответственный представитель потребителя  
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)


Представитель монтажной организации  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
(должность, фамилия, номер телефона)

31.01.18   
 Дата Подпись

26.01.18   
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись