


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "17" июля 2017г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович  
 " " " 06.09.2017 2017г.

**АКТ № 1477.**

**Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Нансена 82 (под. 1).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Нансена 82.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ГПКК "Губернские аптеки" (S=720,1 м²).

в следующем составе оборудования:

**Подъезд № 1**

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2064	746 Гкал	на приборе 1 шт.	20.01.2016	20.01.2020
МФ Ø 80 T1	201014456	48450 т	на приборе 1 шт.	21.07.2015	21.07.2019
МФ Ø 80 T2	201013371	46693 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	34839	60 °C	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34839	56 °C	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ P1	185828	5,3 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
КОРУНД-ДИ P2	185860	5,2 кгс/см²		25.03.2016	25.03.2020
МФ Ø 50 гвс T3	201017506	2091 т	на приборе 1 шт.	23.03.2016	23.03.2020
КТСП-Н гвс t3	1533	60 °C	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		7615 ч			
				Всего установлено пломб: 10 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)	

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года

<b>По тепловой энергии</b>	<b>допускается</b>	<b>До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.</b>
<b>По горячей воде</b>	<b>допускается</b>	<b>До 20.01.2020 г.</b>

**Представители:**

**Ответственный представитель потребителя**

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель КОС**

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

**Представитель монтажной организации**

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

**Энергоснабжающей организации**

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)



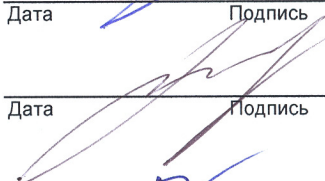
Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

(должность, фамилия, номер телефона)

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис»

 Цалко Ю.~

«06» 09 2017 г.

06.09.2017  
 Дата Подпись  
  
 Дата Подпись  
  
 Дата Подпись  
  
 Дата Подпись  
