

АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 14 августа 2018 г. 11 : 43

АКТ № 1590

Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

ООО "Уютный дом". МКД, г. Норильск, ул. Лауреатов 77 (под. 1).

по адресу: г. Норильск, ул. Лауреатов 77.
(наименование потребителя)
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: Отдел МВД России по г. Норильску (S=38,6 м²). Быт. Пом. ООО "ЗЖТ" (S=16,5 м²).

в следующем составе оборудования:

ТЦ

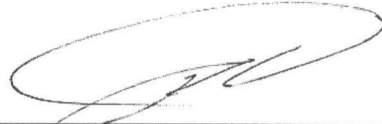
Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1662	42 Гкал	на приборе 1 шт.	11.01.2018	11.01.2022
МФ Ø 100 Т1	201014462	1615 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014384	1042 т	на приборе 1 шт.	18.07.2015	18.07.2019
КТСП-Н t1	34810	61 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КТСП-Н t2	34810	53 °С	на приборе 1 шт.	23.12.2015	23.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	186829	5,2 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
КОРУНД-ДИ Р2	186828	5,2 кгс/см²		14.04.2016	14.04.2020
МФ Ø 65 гвс Т3	201016758	1527 т	на приборе 1 шт.	18.02.2016	18.02.2020
МФ Ø 32 гвс Т4	201017041	1031 т	на приборе 1 шт.	11.03.2016	11.03.2020
КТСП-Н гвс t3	3503	61 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
КТСП-Н гвс t4	3503	53 °С	на приборе 1 шт.	08.02.2016	08.02.2020
часы работы		750 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 18.07.2019 г., по горячей воде до 08.02.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов по доверенности № 8 от 12 апреля 2018 г.
(должность, фамилия, номер телефона)


 Дата _____ Подпись _____

Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер 1 категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____