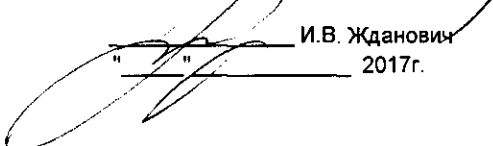


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Отдел приборного учета
 Дата проведения допуска
 "17" июля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 2017г.

АКТ № 1475.

Ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

ООО "Нордсервис". МКД, г. Норильск, ул. Бегичева 10 (под. 1).

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, ул. Бегичева 10.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Примечание: Расчет ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

Субабоненты: ООО "Улюктэ" (S=896,3 м²).

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2115	1212 Гкал	на приборе 1 шт.	15.01.2016	15.01.2020
МФ Ø 80 Т1	201013656	85704 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 80 Т2	201013376	80593 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
КТСП-Н t1	36095	60 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КТСП-Н t2	36095	56 °С	на приборе 1 шт.	22.12.2015	22.12.2019
КОРУНД-ДИ Р1	181623	6,8 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
КОРУНД-ДИ Р2	181612	5,2 кгс/см²		03.12.2015	03.12.2019
МФ Ø 40 гвс Т3	201007852	15488 т	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201012468	8705 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
КТСП-Н гвс t3	34739	60 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
КТСП-Н гвс t4	34739	53 °С	на приборе 1 шт.	20.12.2015	20.12.2019
часы работы		4477 ч			
			Всего установлено пломб: 16 шт. (в т. ч. 7 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 августа 2017 года

По тепловой энергии	допускается	До начала отопительного периода 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 13.05.2019 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора А.Т. Менглибулатов

(должность, фамилия, номер телефона)

22.08.17
 Дата _____ Подпись _____

Представитель КОС

Начальник участка КИП МУП "КОС" А.Н. Лебедев

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Энергоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий

(должность, фамилия, номер телефона)

Дата _____ Подпись _____

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко

Начальник Энергосбыт ООО «НордСервис» _____ (должность, фамилия, номер телефона)

 Цалко Ю.П.

« dd » 2017 г.

Дата _____ Подпись _____