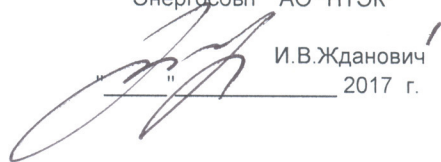


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения проверки  
 "08" декабря 2017 г.

**УТВЕРЖДАЮ**  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович  
 2017 г.



**АКТ № 3395.**

**ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии, горячей воды у потребителя**

**ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 7 (под. 1-3).**

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Таймырская 7.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учета тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено :

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание:

Субабоненты: ИП Еманова (S=53.6 м²). ИП Файзутдинова (S=30 м²).

Состав оборудования :

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1255	458 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 50 Т1	201020278	19418 т	на приборе 1 шт.	24.08.2016	24.08.2020
МФ Ø 50 Т2	201021244	15898 т	на приборе 1 шт.	12.09.2016	12.09.2020
КТСП-Н t1	15314	87 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КТСП-Н t2	15314	60 °С	на приборе 1 шт.	01.07.2015	01.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192693	6,1 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192704	5,9 кгс/см²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021103	2777 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1637	63 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		5316 ч			
			Всего установлено пломб: 9шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

**На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 28.05.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учета по приборам учета.**

**Представители:**


**Ответственный представитель потребителя**  
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко  
 (должность, фамилия, номер телефона)


**Представитель КОС**  
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
 (должность, фамилия, номер телефона)


**Представитель монтажной организации**  
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


**Теплоснабжающей организации**  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)


21.12.17   
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись

  
 Дата Подпись