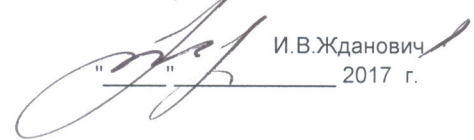


АО "НТЭК"
 Предприятие "Энергосбыт"
 Приёмная т. 25-36-00
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru
 Отдел приборного учёта
 Дата проведения проверки
 "08" декабря 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер предприятия
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"


 И.В. Жданович
 " " " 2017 г.

АКТ № 3393.

ввода в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии, горячей воды у потребителя

ООО "СеверныйБыт". МКД, г. Норильск, ул. Таймырская 30 (под. 1-3).

(наименование потребителя)

по адресу: г. Норильск, ул. Таймырская 30.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии, горячей воды, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 г. № 1034.

Примечание:

Субабоненты: ИП Гуламова (S=243.37 м²)

Состав оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	1530	280 Гкал	на приборе 1 шт.	28.05.2015	28.05.2019
МФ Ø 80 Т1	201013104	11450 т	на приборе 1 шт.	15.09.2017	15.09.2021
МФ Ø 80 Т2	201017094	9451 т	на приборе 1 шт.	15.09.2017	15.09.2021
КТСП-Н t1	1760	62 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КТСП-Н t2	1760	48 °С	на приборе 1 шт.	08.04.2015	08.04.2019
КОРУНД-ДИ Р1	192688	6,4 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
КОРУНД-ДИ Р2	192696	6,4 кгс/см ²		05.09.2016	05.09.2021
МФ Ø 25 гвс Т3	201021028	1088 т	на приборе 1 шт.	10.09.2016	10.09.2020
КТСП-Н гвс t3	1636	44 °С	на приборе 1 шт.	24.03.2016	24.03.2020
часы работы		8644 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. 2 шт. на зап. арм.)		

Прибор имеет реверсный режим.

На основании изложенного, узел учёта вводится в эксплуатацию по тепловой энергии до 08.04.2019 г., по горячей воде до 28.05.2019 г. и служит основанием для ведения коммерческого учёта по приборам учёта.

Представители:


Ответственный представитель потребителя
 Мастер УНС ТВС и ИП ООО "СеверныйБыт" С.Л. Грицаенко
 (должность, фамилия, номер телефона)

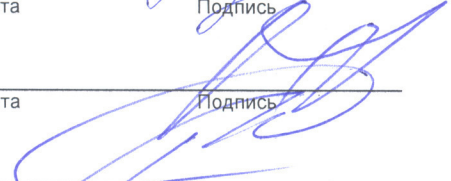
Представитель КОС
 Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик
 (должность, фамилия, номер телефона)

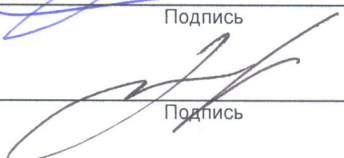
Представитель монтажной организации
 ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов
 (должность, фамилия, номер телефона)


Теплоснабжающей организации
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко
 (должность, фамилия, номер телефона)

21.12.17 
 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись


 Дата Подпись