

АО "НТЭК"  
Предприятие "Энергосбыт"  
Приёмная т. 25-36-00  
Почта energosbyt@oaon-ntek.ru  
Отдел приборного учёта  
"18" декабря 2017 г. 12:30 ч.

УТВЕРЖДАЮ  
Главный инженер предприятия  
"Энергосбыт" АО "НТЭК"

И.В.Жданович  
2017 г.

**АКТ № 3645**

допуска к эксплуатации узла учёта холодной воды у потребителя

**ООО "Талнахбыт" МКД, р-н Талнах, ул. Енисейская, 12 (п. 1-3)**

(наименование потребителя)

по адресу:

г. Норильск, р-н Талнах, ул. Енисейская, 12 п. 1,2,3.

Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта холодной воды, в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта**

**соответствует**

соответствует (не соответствует)

**"Правилам организации коммерческого учёта воды, сточных вод", утвержденным постановлением Правительства РФ № 776 от 4 сентября 2013г.**

в следующем составе оборудования и пломбируется:

Подъезд № 2 (ВКТ в 3п.)

| Тип прибора  | Заводской номер | Показания прибора на момент допуска | Место установки и наличие пломбы                            | Дата поверки |             |
|--------------|-----------------|-------------------------------------|---|--------------|-------------|
| ВКТ-9        | 7012            |                                     | на приборе 1 шт.  | 10.10.2017.  | 10.10.2021. |
| МФ Ø 40 В1   | 201018135       | 1291 м <sup>3</sup>                 | на приборе 1 шт.  | 28.03.2016.  | 28.03.2020. |
| КОРУНД-ДИ Р1 | 47476           | 3,6 кгс/см <sup>2</sup>             |   | 24.11.2016.  | 24.11.2020. |
| часы работы  |                 | 432 ч                               |   |              |             |
|              |                 |                                     | Всего установлено пломб: 5 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.) |              |             |

На основании изложенного, узел учёта допускается к эксплуатации до 28.03.2020 г.

Представители:

Ответственный представитель потребителя

Зам. Ген. Директора по энергоснабжению В.В. Новоселов 8-913-526-78-24  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель КОС

Начальник участка автоматизации МУП "КОС" П.М. Полевик  
(должность, фамилия, номер телефона)

Представитель монтажной организации

ГИП ООО "СеверСтрой" К.В. Кириллов  
(должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации

Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
(должность, фамилия, номер телефона)

Инженер 1 категории отдела приборного учёта Р.Л. Тимофеев т.36-27-85  
(должность, фамилия, номер телефона)

Дата

Подпись

Дата

Подпись

Дата

Подпись


Дата

Подпись

Дата

Подпись

Схема размещения УУ АУТВР МКД по адресу: г. Норильск, ул. Енисейская, 12

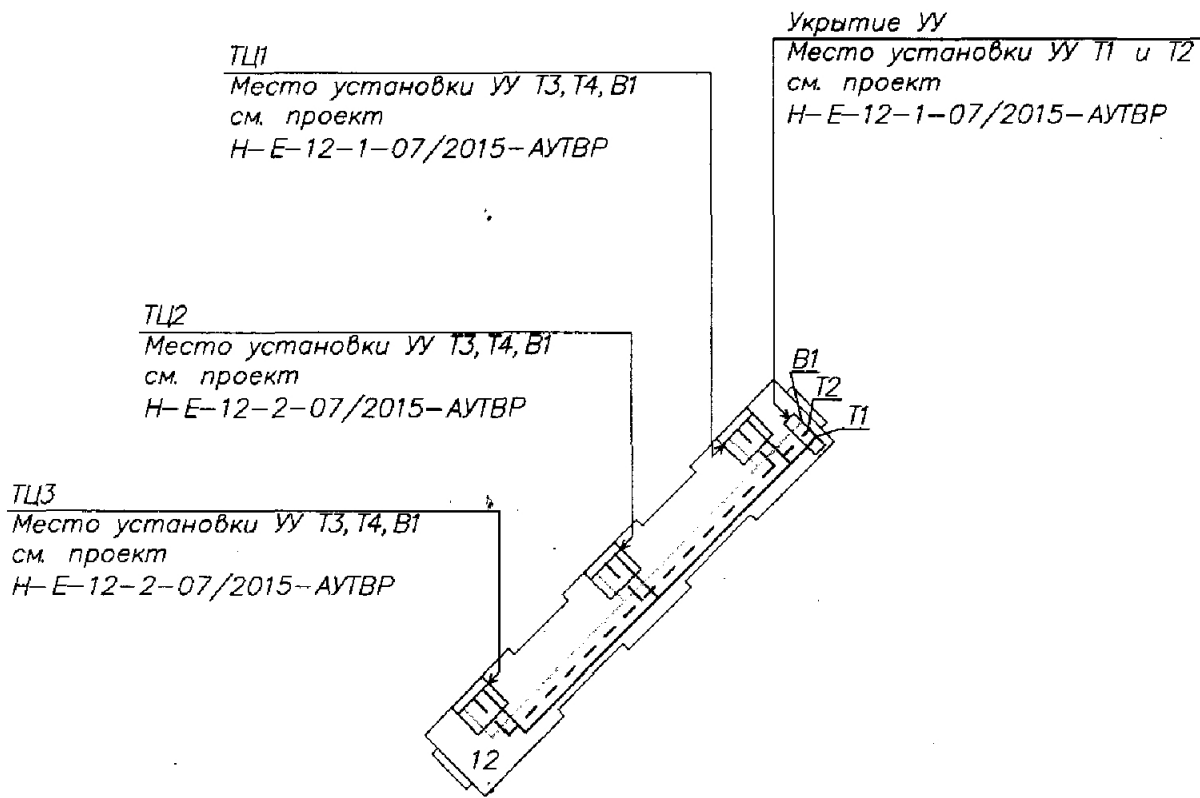

ТЦ1  
Место установки УУ Т3, Т4, В1  
см. проект  
H-E-12-1-07/2015-AUTBP

Укрытие УУ  
Место установки УУ Т1 и Т2  
см. проект  
H-E-12-1-07/2015-AUTBP

ТЦ2  
Место установки УУ Т3, Т4, В1  
см. проект  
H-E-12-2-07/2015-AUTBP

ТЦ3  
Место установки УУ Т3, Т4, В1  
см. проект  
H-E-12-2-07/2015-AUTBP

ул. Енисейская

Условные обозначения:  
ТЦ – тепловой центр  
ТУ – тепловой узел

|                |  |
|----------------|--|
| Взаим. инв. №  |  |
| Подпись и дата |  |
| Инв. № подл.   |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|      |         |      |        |       |      |

T-Енис12-2-07/2015-AUTBP.C

Лист

14