


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Отдел приборного учета  
 Дата проведения допуска  
 "14" октября 2016г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

 И.В. Жданович  
 2016г.  
 09.12.2016

**АКТ № 1933.**

повторного допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и горячей воды у потребителя  
 Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии у потребителя:

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 10 (п. 1-2).**

(наименование потребителя и его абонентский номер)

по адресу:

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 10.

и проверена комплектность необходимой технической документации для допуска узла учета тепловой энергии, в результате чего установлено:

узел коммерческого учёта

соответствует

соответствует (не соответствует)

"Правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.

Субабонент: ИП Страхова А.Г (S=45,4 м²)

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 2

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	2351	168 Гкал	на приборе 1 шт.	06.04.2016	06.04.2020
МФ Ø 65 Т1	201013755	17516 т	на приборе 1 шт.	09.07.2015	09.07.2019
МФ Ø 65 Т2	201017313	16727 т	на приборе 1 шт.	18.03.2016	18.03.2020
КТСП-Н t1	16875	63 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н t2	16875	52 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171624	5,3 кгс/см²		24.07.2015	24.07.2019
КОРУНД-ДИ Р1	171594	5,1 кгс/см²		22.07.2015	22.07.2019
ГВС		177 Гкал			
МФ Ø 32 гвс Т3	201012762	4257 т	на приборе 1 шт.	13.05.2015	13.05.2019
МФ Ø 25 гвс Т4	201013431	3121 т	на приборе 1 шт.	07.07.2015	07.07.2019
КТСП-Н гвс t3	17007	63 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17007	58 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		3120 ч			
			Всего установлено пломб: 9 шт. (в т. ч. шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

На основании изложенного, узел коммерческого учёта с 01 декабря 2016 года

По тепловой энергии		До начала отопительного сезона 2017-2018 г.г.
По горячей воде	допускается	До 13.05.2019 г.


Представители:


Ответственный представитель потребителя  
 Главный энергетик ООО "УК"Город" В.А. Любезных  
 (должность, фамилия, номер телефона)

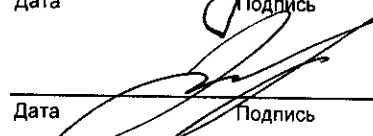
Представитель КОС  
 Начальник ЦАСО МУП "КОС" А.Н. Лебедев  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Энергоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта И.Ю. Мирошниченко  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_