


АО "НТЭК"  
 Предприятие "Энергосбыт"  
 Приёмная т. 25-36-00  
 Почта energosbyt@oao-ntek.ru  
 Отдел приборного учёта  
 Дата проведения проверки  
 29 сентября 2017 г. 11 : 43

УТВЕРЖДАЮ  
 Главный инженер предприятия  
 "Энергосбыт" АО "НТЭК"

  
 И. В. Жданович  
 2017 г.

**АКТ № 2205**  
 Периодической проверки узла учёта тепловой энергии и теплоносителя у потребителя

**ООО "УК"Город". МКД, г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 5 (под. 1).**

(наименование потребителя)  
 по адресу: г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Шахтерская 5.  
 Произведен технический осмотр приборов и проверена комплектность технической документации узла учёта тепловой энергии и теплоносителя в результате чего установлено:

**узел коммерческого учёта** соответствует  
 соответствует (не соответствует)

**"Правилам коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя", утвержденным постановлением Правительства РФ от 18.11. 2013 г. № 1034.**

Примечание: Расчёт ГВС по разнице показаний приборов Т3-Т4.

в следующем составе оборудования:

Подъезд № 1

Тип прибора	Заводской номер	Показания прибора на момент допуска	Место установки и наличие пломбы	Дата поверки	
ВКТ-9	4591	1520 Гкал	на приборе 1 шт.	21.11.2016	21.11.2020
МФ Ø 100 Т1	201014076	91429 т	на приборе 1 шт.	14.07.2015	14.07.2019
МФ Ø 100 Т2	201014322	80781 т	на приборе 1 шт.	19.07.2015	19.07.2019
КТСП-Н t1	14624	56 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КТСП-Н t2	14624	45 °С	на приборе 1 шт.	24.06.2015	24.06.2019
КОРУНД-ДИ Р1	190514	5,4 кгс/см <sup>2</sup>		28.07.2016	28.07.2020
КОРУНД-ДИ Р1	171572	5,1 кгс/см <sup>2</sup>		22.07.2015	22.07.2019
ГВС		451 Гкал			
МФ Ø 50 гвс Т3	201013550	12513 т	на приборе 1 шт.	03.07.2015	03.07.2019
МФ Ø 32 гвс Т4	201013266	7006 т	на приборе 1 шт.	22.05.2015	22.05.2019
КТСП-Н гвс t3	17042	55 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
КТСП-Н гвс t4	17042	51 °С	на приборе 1 шт.	22.07.2015	22.07.2019
часы работы		4729 ч			
			Всего установлено пломб: 12 шт. (в т. ч. 3 шт. на зап. арм.)		

Возможна работа прибора в реверсном режиме.

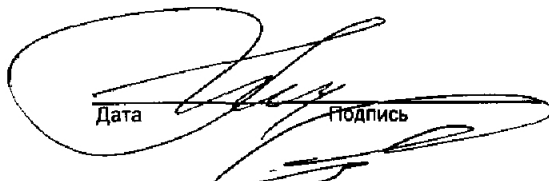
**Коммерческий учет тепловой энергии ведется по приборам учёта до 24.06.2019 г., по горячей воде до 22.05.2019 г.**


Представители:  
 Ответственный представитель потребителя  
 Главный инженер ООО "УК"Город" С.Н. Рубцов  
 (должность, фамилия, номер телефона)


Представитель КОС  
 Зам. главного инженера Е.М. Фурман  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Теплоснабжающей организации  
 Начальник отдела приборного учёта А.Ю. Линицкий  
 (должность, фамилия, номер телефона)

Инженер I категории отдела приборного учёта А.Н. Ерёмченко т.25-36-68  
 (должность, фамилия, номер телефона)

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

  
 Дата \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_